

Laatste revisie : 1 maart 2011

## Overzicht te uniformiseren parameters

Initialisaties	Overname*	Uniformisatie	Status
Gebruikers	unieke/korps	ID + naam + initialen !!!	
Toegangsprofielen	1ste korps	<i>in overleg</i>	
Postcodes	1ste korps	postcode + gemeente (+NIS)	
Postcodes : landen	1ste korps	code + naam	
Leveranciers	unieke/korps	firmanaam	
Leveranciers : extra velden	1ste korps	<i>in overleg</i>	
Leveranciers : sleutelwoorden	unieke/korps	omschrijving	

\* 1<sup>ste</sup> korps : de zonale parameters zoals ingesteld bij het 1<sup>ste</sup> korps dat in de zonale versie overstapt.  
unieke/korps : per korps worden enkel de unieke parameters overgenomen die nog niet in de zonale database zitten.

## Inhoudsopgave


1	Uniformisatie module Systeem v5.2b.....	2
1.1	Gebruikers .....	2
1.2	Profielen.....	2
2	Uniformisatie module Hulpbestanden v5.2b.....	3
2.1	Postcodes .....	3
2.2	Leveranciers .....	3
BIJLAGE	Oplijsting ABI-gebruikers v5.2b.....	+

## 1 Uniformisatie module Systeem v5.2b

De gebruikers en toegangsprofielen kunnen in overleg worden overgenomen in de zonale AbiFire.

Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan het echter aangewezen zijn de gebruikers en/of profielen opnieuw te definiëren in de zonale AbiFire. Dit zal sowieso het geval zijn voor de externe profielen.

### 1.1 Gebruikers

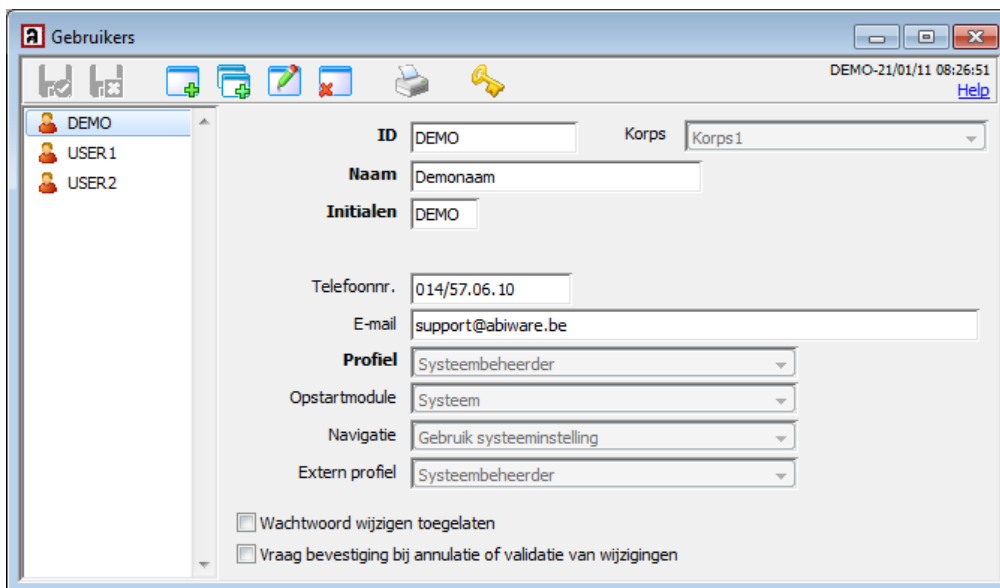

Stel een uniforme lijst op met alle toekomstige gebruikers van de zonale versie (cfr. bijlage).

De ID's en initialen van de gebruikers moeten uniek zijn binnen de zone én moeten ook verschillend zijn van de namen van de externe profielen.

De ID heeft een maximale lengte van 20 karakters: enkel letters, spaties en maximaal één punt, bvb. "familienaam.voornaam". Andere karakters zijn niet toegelaten.

De initialen hebben een maximale lengte van 5 karakters, bvb. eerst 3 karakters van de familienaam gevolgd door 2 karakters – Van der Smissen Jean-Pierre wordt zo "VDSJP".

### 1.2 Profielen

Stel een uniforme lijst op met alle toekomstige toegangsprofielen in de zonale versie van AbiFire.

Tip : gebruik het rapport "Overzicht profielen".

## 2 Uniformisatie module Hulpbestanden v5.2b

Dit document met een overzicht van *tips & tricks*, *best practice* e.a. richtlijnen die kunnen helpen bij het bepalen van een zonale lijst met uniforme parameters voor de zonale module Systeem.

Desgewenst kan hiervan worden afgeweken in overeenstemming met AbiWare.

Nadien zal ieder korps binnen de zone de parameters in haar lokale AbiFire moeten aanpassen aan deze zonale parameters. Pas nadien kan een korps worden opgenomen in de zonale AbiFire.

### 2.1 Postcodes

De postcodes en de gedefinieerde landen worden overgenomen in de zonale AbiFire. Dit gebeurt enkel voor het eerste korps dat in de zonale versie overstapt. Belangrijk is de codering van de landen.

Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan het aangewezen eventuele extra postcodes en/of land-codes opnieuw te definiëren in de zonale AbiFire. Maar dit kan nadien ook nog ad hoc gebeuren.

### 2.2 Leveranciers

Per korps worden alle unieke leveranciers overgenomen in de zonale AbiFire.

Tip : maak een overzicht van alle leveranciers die gebruikt worden binnen de zone.

Belangrijk is de firmanaam van iedere leverancier : deze moet uniek zijn binnen heel de zone.

#### 2.2.1 Leveranciers : sleutelwoorden

Per korps worden alle unieke sleutelwoorden overgenomen in de zonale AbiFire.

Tip : maak een overzicht van alle sleutelwoorden die gebruikt worden binnen de zone.

Belangrijk is de omschrijving van ieder sleutelwoord : deze moet uniek zijn binnen heel de zone.

#### 2.2.2 Leveranciers : extra velden

Maak een overzicht van alle individuele velden die gedefinieerd zijn binnen de zone. Belangrijk is de omschrijving, het type (tekst, invulveld, getal, etc.) en bijhorende formaat (lengte, etc.) van ieder veld!

Indien binnen de zone maximaal 16 unieke velden in gebruik zijn, zal AbiWare deze allemaal kunnen overnemen in de zonale versie. Indien dit niet het geval is, worden deze gegevens niet overgenomen en kan u deze nadien aanmaken in de zonale AbiFire.